

Technische Daten MCC

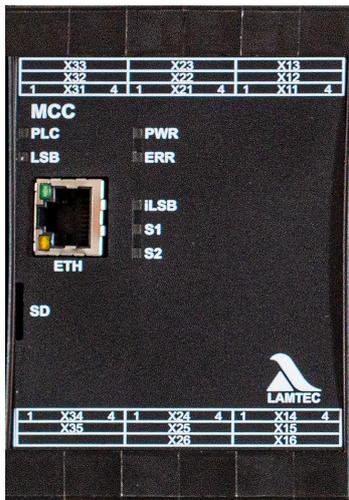


Fig. 1 Abbildung MCC

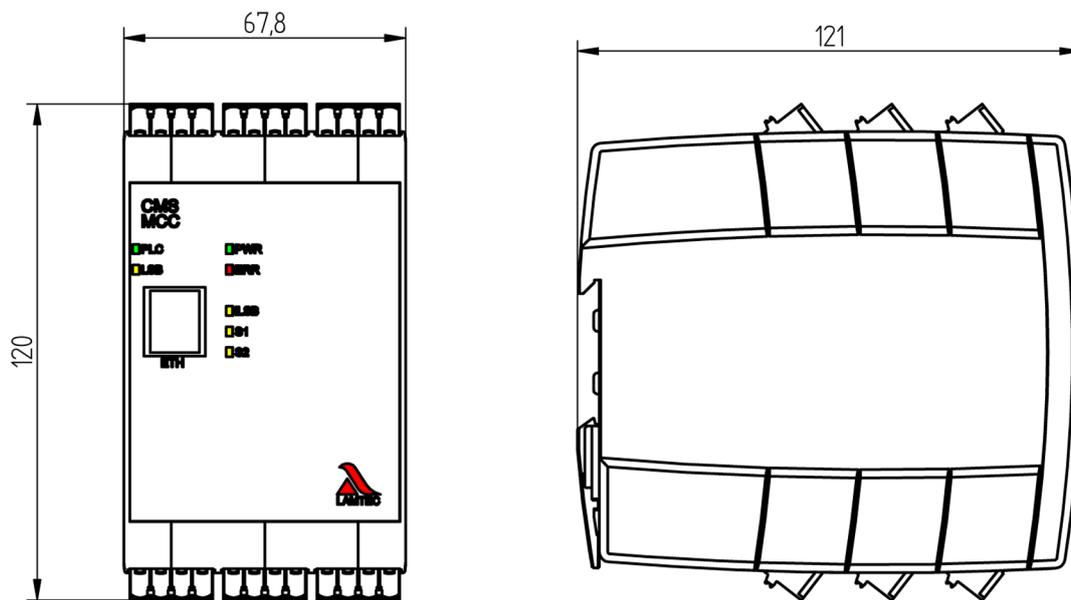


Fig. 2 Maßzeichnung MCC

Artikelnummer

MCC Master Control Component

Typ 668R0100-XX*

* XX = abhängig von der Konfiguration

Technische Daten MCC

Technische Daten MCC	
Abmessungen (H x B x T)	120 x 67,8 x 121 mm
Gewicht	0,505 kg
Versorgungsspannung:	
MCC	24 VDC +/-20 %, SELV
Eingänge	230 V/120 V +10/-15 %, 47-63 Hz, 24 VDC ± 20 %
Ausgänge	230 V/120 V +10/-15 %, 47-63 Hz, 24 VDC ± 20 %
Maximale Vorsicherung/Ausgänge	8 A flink
	Verwendung nur in geerdeten Netzen!
Stromaufnahme	min: 200 mA max: 335 mA
Leistungsaufnahme max.	10 W

Digitale Signaleingänge		24 VDC	120 VAC	230 VAC
	Nennstrom	2,1 mA Impedanz 11 kΩ	2,1 mA Impedanz 75 kΩ	2,3 mA Impedanz 100 kΩ
Aufgrund der geringen Eingangsströme des CMS empfehlen wir entsprechendes Kontaktmaterial zu verwenden z.B. vergoldete Silberkontakte, oder die Geberkontakte entsprechend zu beschalten.				
Signal EIN (min)	0,55 mA ≧ 6,9 VDC	0,97 mA ≧ 56 VAC	0,78 mA ≧ 77 VAC	
Signal AUS (max)	0,27 mA ≧ 4 VDC	0,35 mA ≧ 21 VAC	0,35 mA ≧ 36 VAC	
Leitungslänge max. 200 m				

Digitale Ausgänge	$I_{\max} = 2 \text{ A}$ pro Ausgang, in Summe jedoch nicht mehr als 8 A $\cos\varphi \geq 0,2$			
	für den Betrieb an SPS o.ä. digitalen Eingängen: – Logisch 1 = Ausgang EIN: U = 230 V/120 V/24 V inkl. Toleranz – Logisch 0 = Ausgang AUS siehe Grafiken <i>Fig. 5 Leistung des Zusatzwiderstandes bei eingeschaltetem Ausgang</i> und <i>Fig. 4 Restspannung bei ausgeschaltetem Ausgang</i>			
	24 VDC	120 VAC	230 VAC	
Kurzschlussstrom bei Ausgang AUS	1,23 mA	1,41 mA	1,47 mA	
Restspannung durch Selbsttestfunktion (<i>Fig. 4 Restspannung bei ausgeschaltetem Ausgang</i>) Leitungslänge max. 200 m				

Technische Daten MCC

HINWEIS

Lebensdauer:

Die Relais der digitalen Ausgänge sind auf eine Lebensdauer von 250 000 Schaltzyklen bei 2 A und $\cos \varphi \geq 0,2$ gem. EN298 ausgelegt und im Rahmen der Baumusterprüfung bestätigt.

Eine Unterlastung der Ausgänge führt zu einer höheren Lebensdauer.

Folgende Werte können als Orientierung dienen:

- 1.000.000 Schaltspiele 1 A AC, $\cos \varphi = 1$
- 400.000 Schaltspiele 2 A AC, $\cos \varphi = 1$
- 500.000 Schaltspiele 1 A DC, ohmsche Last
- 300.000 Schaltspiele 2 A DC, ohmsche Last

Diese Werte sind nicht Bestandteil der Baumusterprüfung, sondern Erwartungswerte entsprechend der Relaisunterlagen. Das bedeutet, dass die Anzahl der Schaltspiele bei reduzierter Belastung nicht getestet ist und somit auch nicht garantiert werden kann.

Ein gefährlich ausfallendes Relais wird vom CMS immer sicher erkannt und führt zur sicheren Abschaltung des Brenners, unabhängig von der Zahl der absolvierten Anläufe.

Flammenfühlereingang	optisch: Anschluss Flammenfühler $U_{\text{nom}} = 27 \text{ V} \pm 1 \text{ V}$ Leitungslänge max. FFS07/FFS08: 300 m, abgeschirmt FLS09: 100 m, abgeschirmt Ionisation: Versorgungsspannung 230 VAC (120 VAC) $I_{\text{min}} = 1 \mu\text{A}$ $I_{\text{max}} = 50 \mu\text{A}$ Messwertausgang Ion Meas- und Ion Meas+ 0 ... 500 mV 1 μA entspricht 10 mV abhängig vom verwendeten Kabel. Maximale Leitungskapazität 12nF (inklusive Ionisationsmessausgang) abhängig vom verwendeten Kabel. Maximale Leitungskapazität 12nF (inklusive Ionisationselektrode)
Stromausgang	0 ... 20 mA $\pm 2 \%$ Ausgangsstrom max.: 25 mA Bürde max.: 1 k Ω , Leitungslänge max. 200 m abgeschirmte Leitungen verwenden!
Analogeingang	Multifunktionseingang zum Anschluss von: – Potentiometer (2 k Ω ... 10 M Ω) – Stromeingang 0/4 ... 20 mA, $R_i = 150 \Omega$ – Spannungseingang 0 ... 10 V, $R_i = 100 \text{ M}\Omega$ Referenzspannung 10 V, kurzschlussfest Toleranz $\pm 2 \%$ Leitungslänge max. 200 m abgeschirmte Leitungen verwenden!

Technische Daten MCC

Feldbus-Ankopplung	MODBUS/TCP Ethernet Vorgaben PROFINET Ethernet Vorgaben LAMTEC SYSTEM BUS andere Bus-Kopplungen über separates Modul Leitungslängen: 0 - 40 m 2x2x0,22 mm ² paarig verseilt mit Abschirmung, Impedanz 120 Ω 40 - 300 m 2x2x0,34 mm ² paarig verseilt mit Abschirmung, Impedanz 120 Ω 300 - 500 m 2x2x0,50 mm ² paarig verseilt mit Abschirmung, Impedanz 120 Ω
Entflammbarkeit	UL94 V-0

Umweltbedingungen

Betrieb	zul. Temperaturbereich	-30 ... +70 °C (Betaung nicht zulässig)
	zul. Umgebungsfeuchte	5 % ... 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Transport/Lagerung	zul. Temperaturbereich	-40...+80 °C (Betaung nicht zulässig)
	zul. Umgebungsfeuchte	5 % ... 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Schutzart	DIN EN 60529	IP20 (wenn alle Klemmen bestückt sind)

Einsatzhöhe über Meeresspiegel

≤ 2000 m NHN	Ohne Einschränkung
2000 m < z ≤ 5000 m NHN	Einsatz möglich mit folgenden Einschränkungen: <ul style="list-style-type: none"> Reduktion der maximalen Umgebungstemperatur gemäß Diagramm „Temperaturunterlastung für Einsatz > 2000 m NHN“ auf Grund reduzierter Kühleigenschaften der Umgebungsluft bei Höhen über 2000 m und Spannungsversorgung der Ein-/Ausgänge 24 VDC oder 120 VAC.

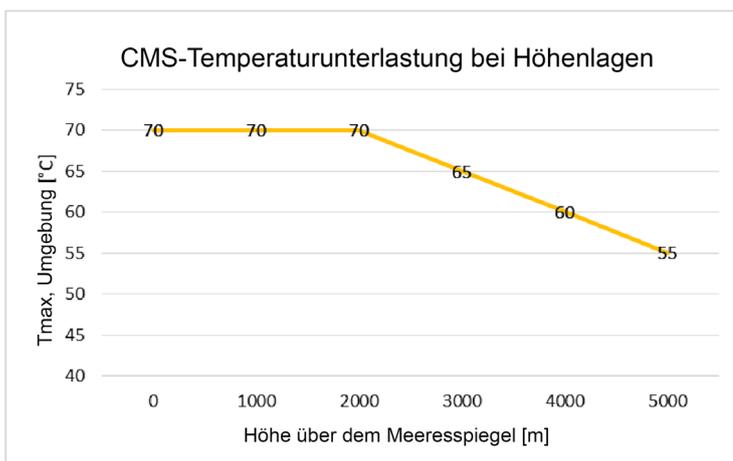


Fig. 3 Temperaturunterlastung für Einsatz >2000m NHN

VORSICHT!

Geräte mit Spannungsversorgung der Ein-/Ausgänge 230 VAC nicht für Einsatz >2000 m zugelassen

Restspannung am Ausgang

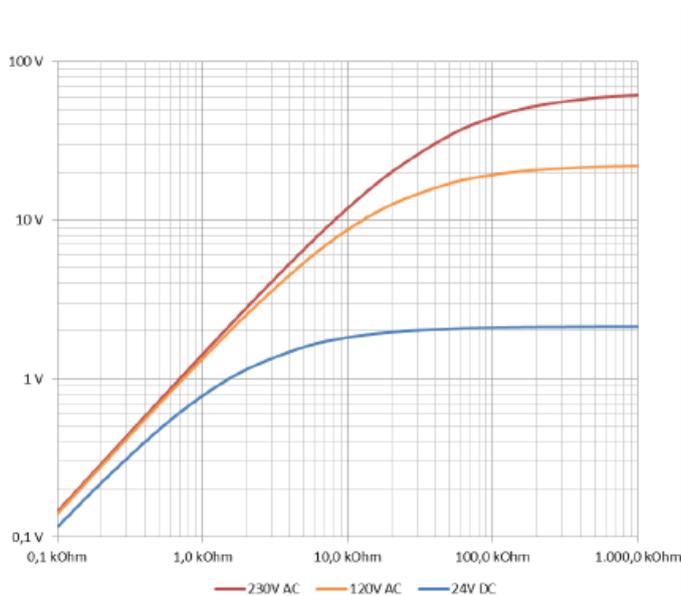


Fig. 4 Restspannung bei ausgeschaltetem Ausgang

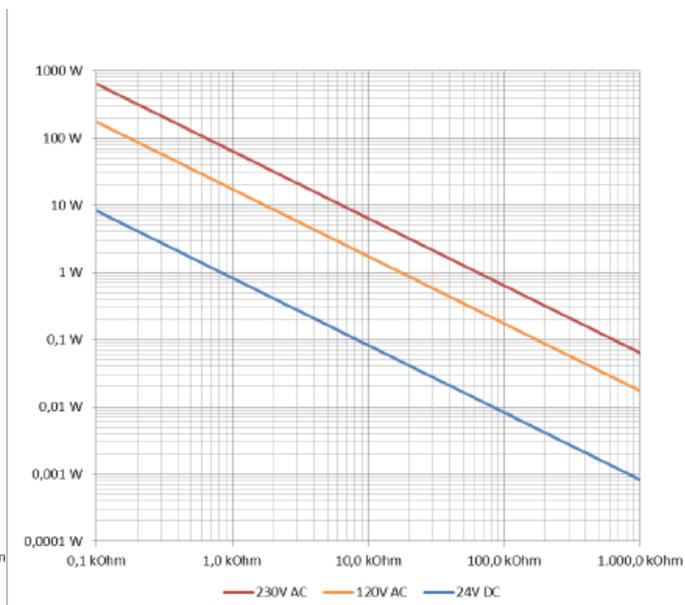


Fig. 5 Leistung des Zusatzwiderstandes bei eingeschaltetem Ausgang

EU-Konformitätserklärung

2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie
2014/68/EU	Druckgeräterichtlinie Kat. 4 Mod. B+D
(EU) 2016/426	Gasgeräte Verordnung (GAR)
2011/65/EU	RoHS

HINWEIS

Die Grenzen der technischen Daten müssen unbedingt eingehalten werden.

Technische Daten MCC

Bestellangaben

Bezeichnung/Typ	Bestell-Nr.
MCC Master Control Component, Versorgungsspannung 24 VDC/8 W Brennermodul	668R0100...

A 10 – SPANNUNGEN IN/OUT	Auswahl
EINGANG 230 VAC/AUSGANG 230 VAC	230VAC
EINGANG 120 VAC/AUSGANG 120 VAC	120VAC
EINGANG 24 VDC/AUSGANG 230 VAC	24-230
EINGANG 24 VDC/AUSGANG 120 VAC	24-120
EINGANG 24 VDC/AUSGANG 24 VDC	24VDC

A 20 – FLAMMÜBERWACHUNG	Auswahl
EXTERNE FLAMMÜBERWACHUNG ÜBER DIGITALEINGANG	0
INTERNE FLAMMÜBERWACHUNG OPTISCH FFS ...	OP
INTERNE FLAMMÜBERWACHUNG IONISATION, VERSORGUNG 230 VAC	IO-230

A 30 – KUNDE	Auswahl
STANDARD	S

A 40 – FARBE	Auswahl
SCHWARZ (STANDARD)	SW

A 50 – STECKERSATZ	Auswahl
SCHRAUBKLEMMEN STANDARD Steckersatz enthalten	SC
FEDERKRAFTKLEMMEN Steckersatz enthalten	FED
OHNE Steckersatz nicht enthalten, muss separat bestellt werden, s. „Separate Steckersätze für MCC“	0

A 60 – SPEICHERERWEITERUNG	Auswahl
OHNE	0

Separate Steckersätze für MCC

wenn Attribut A 50 „STECKERSATZ“ = Auswahl „0“

Bezeichnung/Typ	Bestell-Nr.
Schraubklemmen MCC Eingang 120/230 VAC / Ausgang 120/230 VAC	668R0085
Schraubklemmen MCC Eingang 24 VDC / Ausgang 120/230 VAC	668R0086
Schraubklemmen MCC Eingang 24 VDC / Ausgang 24 VDC	668R0087
Federkraftklemmen MCC Eingang 120/230 VAC / Ausgang 120/230 VAC	668R0095
Federkraftklemmen MCC Eingang 24 VDC / Ausgang 120/230 VAC	668R0096
Federkraftklemmen MCC Eingang 24 VDC / Ausgang 24 VDC	668R0097

Zulassungen



Die Angaben in dieser Druckschrift gelten vorbehaltlich technischer Änderungen.



**LAMTEC Meß- und Regeltechnik
für Feuerungen GmbH & Co. KG**

Josef-Reiert-Straße 26

D-69190 Walldorf

Telefon: +49 (0) 6227 6052-0

Telefax: +49 (0) 6227 6052-57

info@lamtec.de
www.lamtec.de

